



S.VENDEMIANO (TV)


SCHEMA DI INSTALLAZIONE
SCHEMA D'INSTALLATION
INSTALLATIONSPLAN
INSTALLATION DIAGRAM

MOD. CEG/70
CEG/110

CODICE

255.344.00

DATA 02-06-1999

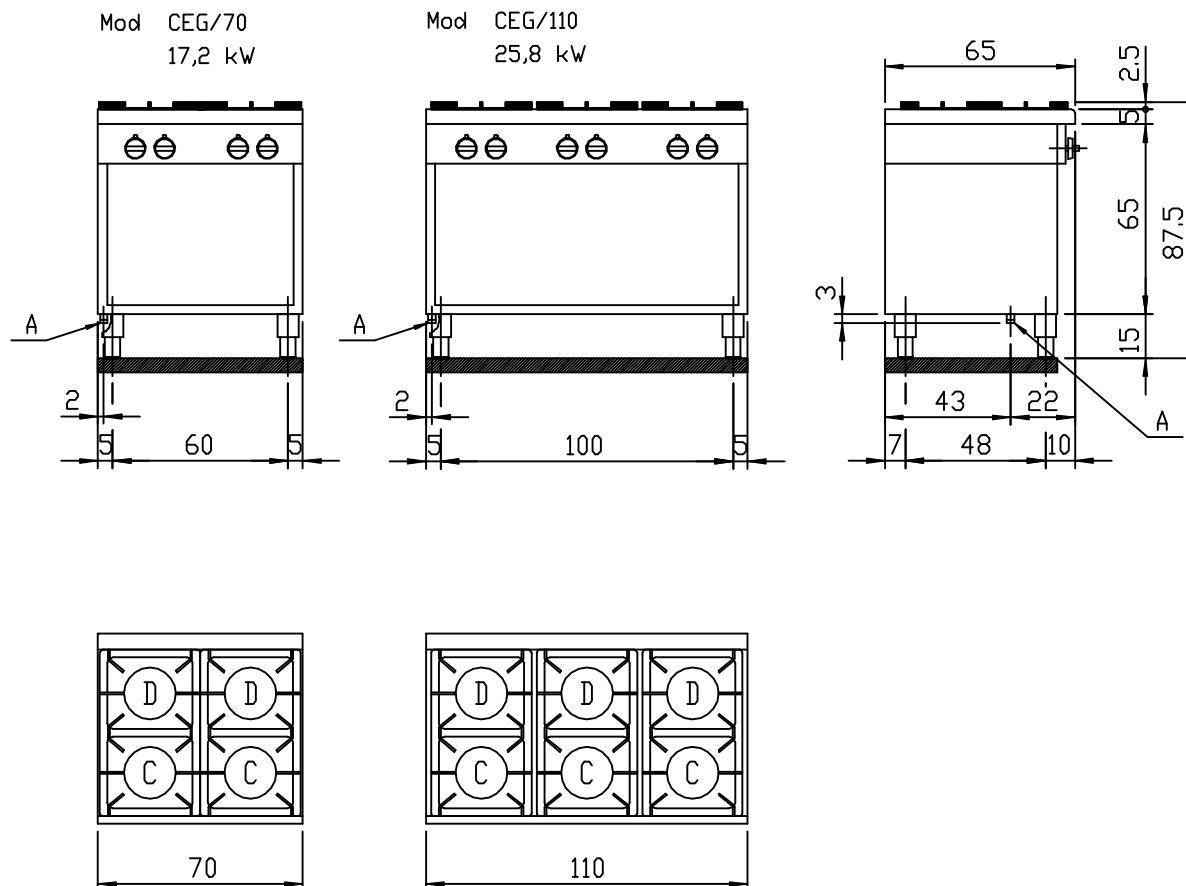

BRUCIATORI

BRULEURS

C = 3,6 kW

BRENNER

D = 5 kW

BURNERS

Tipo di apparecchi A :

I suddetti prodotti sono stati approvati per

AT	II ₂ H3B/P	BE	II ₂ E+3+	DE	II ₂ ELL3B/P
DK	II ₂ H3B/P	ES	II ₂ H3+	FI	II ₂ H3B/P
FR	II ₂ E+3+	GB	II ₂ H3+	GR	I 3+
IE	II ₂ H3+	IT	II ₂ H3+	LU	II ₂ E3B/P
NL	II ₂ L3B/P	NO	I 3B/P	PT	II ₂ H3+
SE	II ₂ H3B/P	CH	II ₂ H3B/P		
		CH	II ₂ H3+		

A = Attacco gas 1/2 "G conica
Arrivée gaz 1/2 "G
Gasanschluss 1/2 "G DIN 2999
Gas Inlet 1/2 "G
Pour France Denmark
Arrivée gaz 1/2 "G ISO 228-1

ISO 7-1

NOTA: I bruciatori da 3,6kW e da 5kW sono identici. La potenza viene differenziata tramite l'applicazione di ugelli di diverso diametro e con l'eventuale diverso posizionamento delle bocche di regolazione aria.
(vedi tabella dati tecnici)